



Klemmenbelegungsplan der Computersteuerung "ecocontrol"

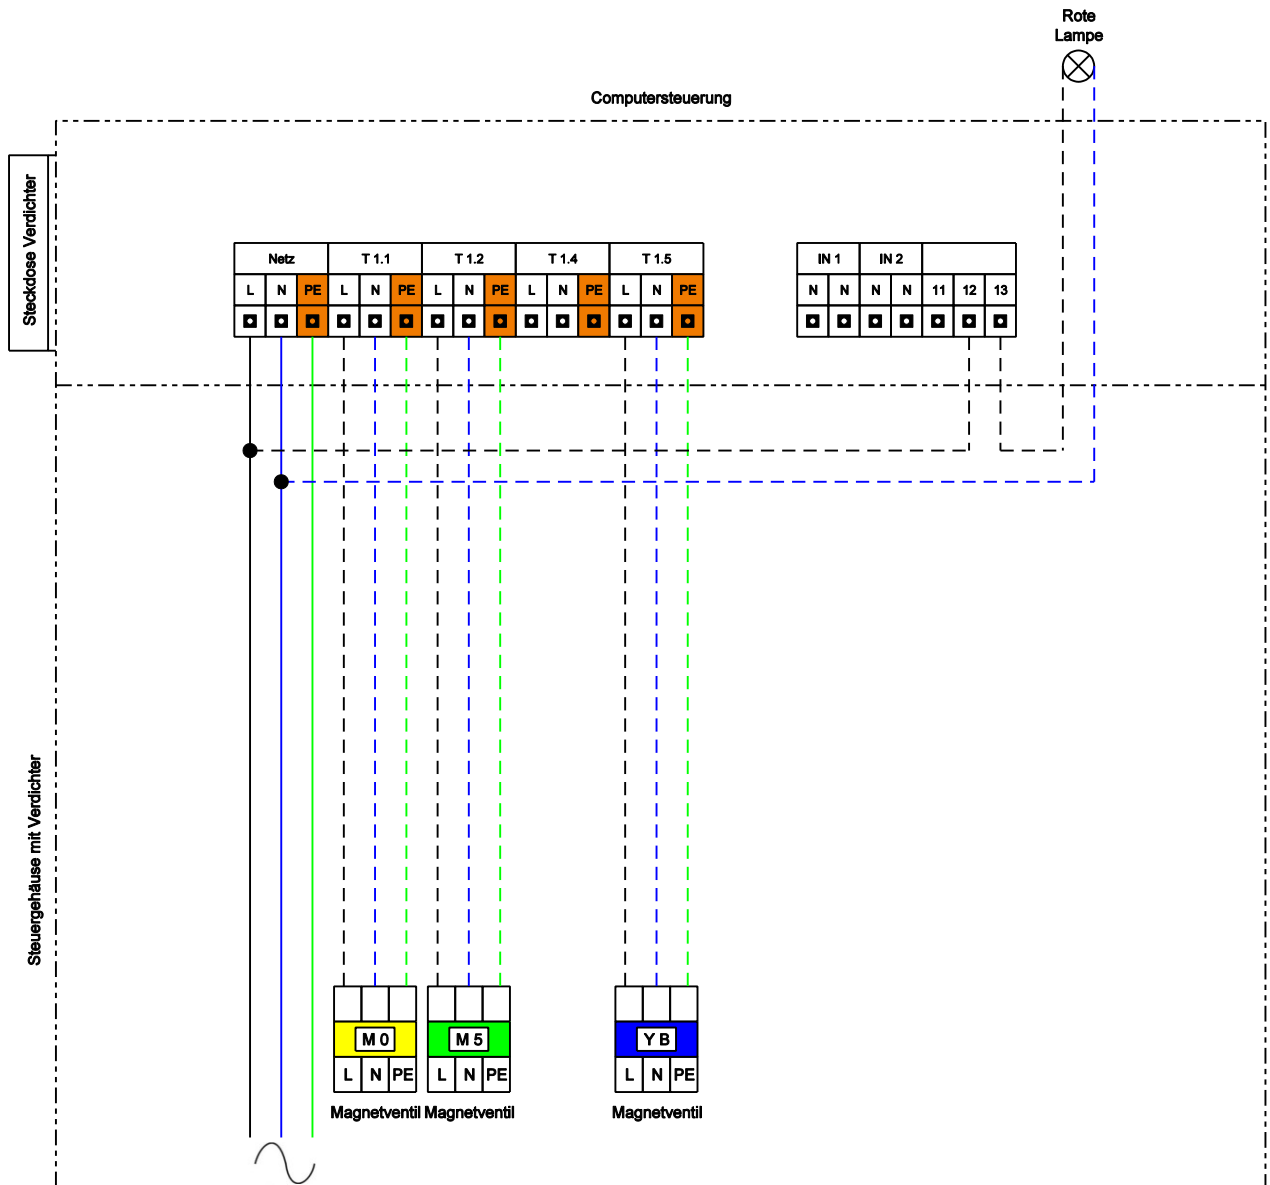

Stromzuführung bauseits
 Schuko-Steckdose 230 V AC
 nicht höher als 10 A absichern.
 Ein FI-Schutzschalter ≤ 30 mA
 ist vorzuschalten!
 Die Steuerung wird dann über den
 mitgelieferten Stecker an das Stromnetz
 angeschlossen.

M 0 = Pegelkontrolle
 M 5 = Hebepumpe

Y B = Belüftung

Achtung!
 Gerät vor dem öffnen
 spannungsfrei schalten!
 Gerät darf nur durch eine
 Elektrofachkraft
 angeschlossen werden!

Datei:	Datum:	Version:	Bearbeiter:	Freigabe:
KLPBB+MP1B1K17	30.08.16	a	T. S.	